


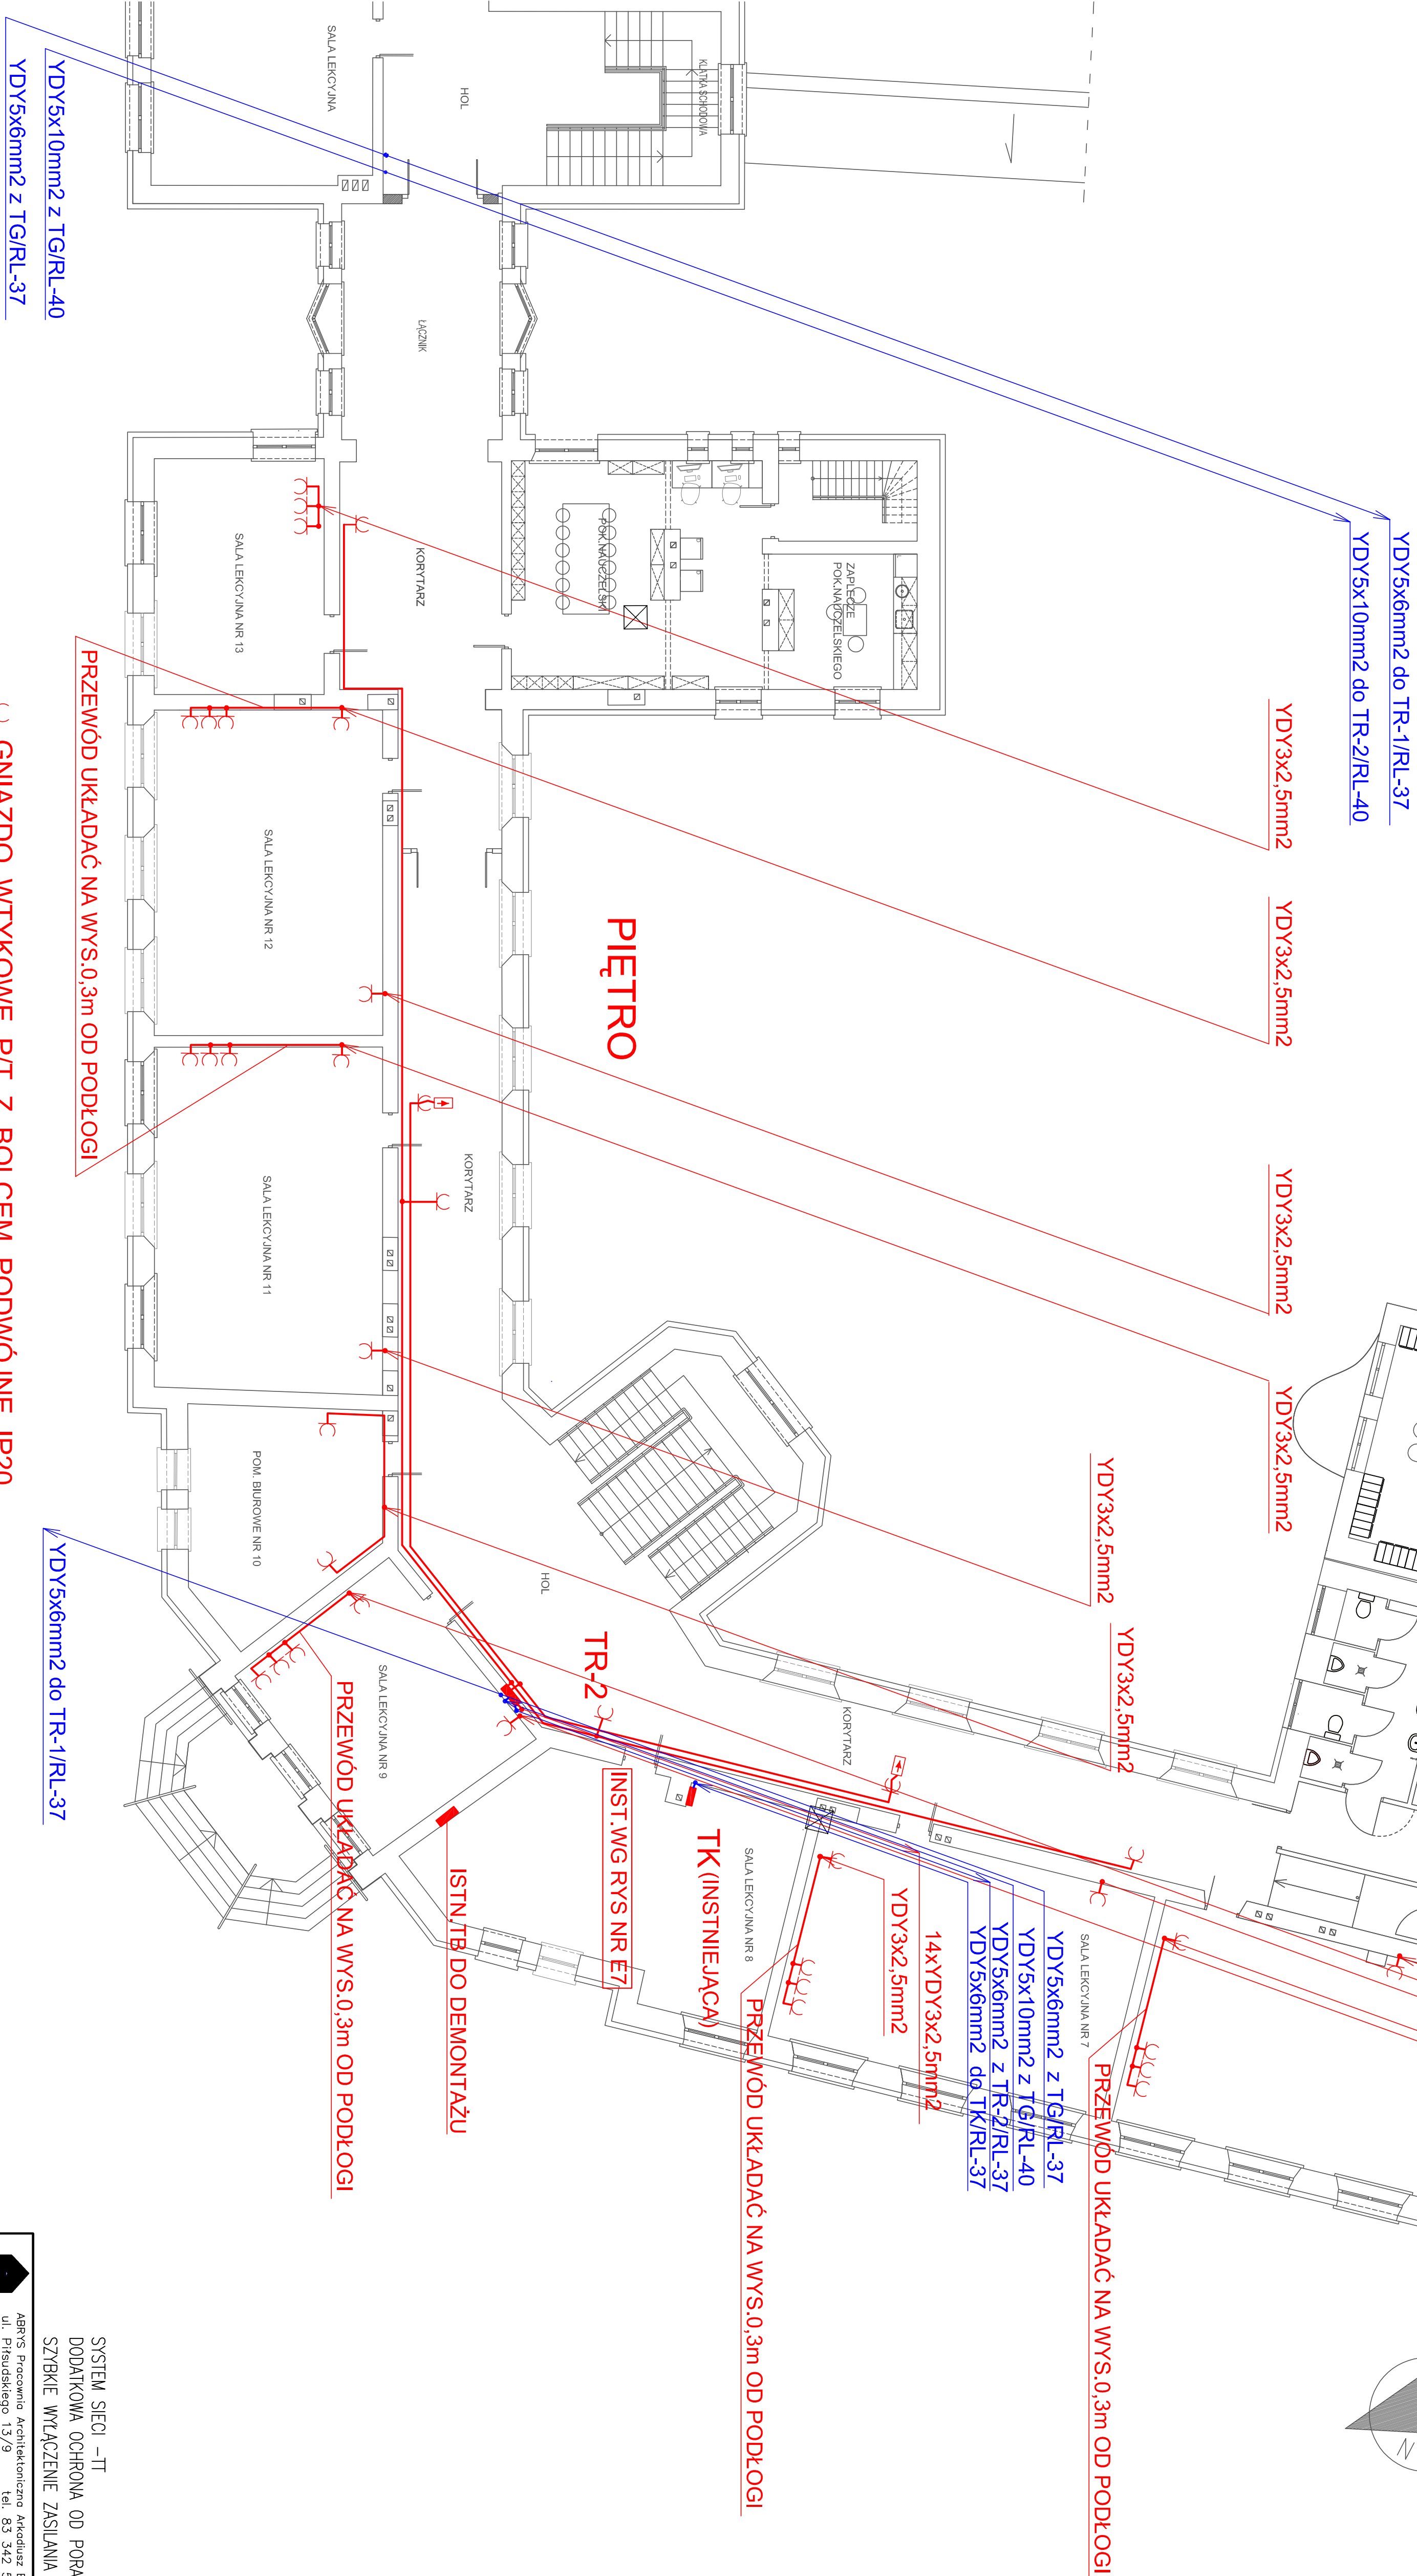

- GNIAZDO WTYKOWE P/T Z BOLCEM PODWÓJNE IP20
- ISTN. ZASILACZ INSTALACJI TERMOREGULACJI
- GNIAZDO WTYKOWE POD SUFITEM
- ZASILACZ 12V DC
- ZAMEK SZYFROWY
- ELEKTROZACZEP

PRZEWÓD UKŁADAĆ NA WYS.0,3m OD PODŁOGI

YDY5x6mm2 do TR-1/RL-37

PRZEWÓD UKŁADAĆ NA WYS.0,3m OD PODŁOGI

PRZEWÓD UKŁADAĆ NA WYS.0,3m OD PODŁOGI

PRZEWÓD UKŁADAĆ NA WYS.0,3m OD PODŁOGI

		ABRYS Pracownia Architektoniczna ul. Piłsudskiego 13/9 tel. 83 342 58 77 21-500 Białystok-miasto: biuro@abrys.info	
PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ ADMINISTRACYJNYCH		OBJEKT: WYMIANA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ W SEG. A	
INWESTOR: ZESPÓŁ PRACOWNI OŚWIATOWYCH		ADRES: ul. 1 Maja 5, 21-500 Białystok	
INSTRUMENTALNY: PIĘTRO		INSTRUMENTALNY: PIĘTRO	
PROJEKTANT: mgr inż. Aleksander Kuczmarski		PROJEKTANT: mgr inż. Aleksander Kuczmarski	
SPRAWDZAJĄCY: mgr inż. Aleksander Kuczmarski		SPRAWDZAJĄCY: mgr inż. Aleksander Kuczmarski	
2019		2019	